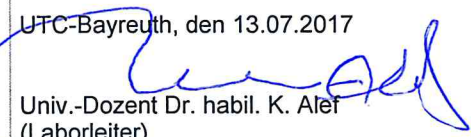


Anlagenüberwachung - Analysenergebnisse

Datei:

Betreiber/Träger/Unternehmen:	Gemeinde Heinersreuth, Kulmbacher Str. 14, 95500 Heinersreuth		
Name der Anlage:	WVA Heinersreuth		
Kennzahl der Anlage:		Art der Anlage:	WVA
Laborname:	UTC Umwelt und Technologie (141)		
Anlass der Untersuchung:	Trinkwasserverordnung (TrinkwV)		
Überwachungsdatum:	29.06.2017	Anzahl Probenahmestellen:	1
Beurteilung des Gesamtbefundes:			
Probennehmer: Frau Popp, Probennahme nach DIN EN ISO 19458:2006 Probeneingangsdatum: 29.06.2017 Prüfzeitraum: 29.06. - 01.07.2017 Prüfberichtsnummer: 0413 17 16 Beurteilung gemäß Trinkwasserverordnung 2001 (11/2015): Die Probe 0413 17 16 entspricht den Anforderungen.			
Grenzwerte nach TrinkwV 2001: Koloniezahl 22°C : 100 KBE/ml oder 20 KBE/ml für desinfiziertes Wasser; Koloniezahl 36°C: 100 KBE/ml; E. coli / Coliforme Bakterien: 0 KBE/100 ml; Pseudomonas aeruginosa: 0 KBE/100 ml.			
UTC-Bayreuth, den 13.07.2017			
 Univ.-Dozent Dr. habil. K. Aler (Laborleiter)			

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1

Mess- und Probenahme- stelle:	Kennzahl	1230/0472/00448			
	Name	Heinersreuth, Schule, Wasserspender			
Wassergewinnungsanlage:					
Proben-ID des Labors:		0413 17 16			
Probenahme:	Datum	29.06.2017			
	Uhrzeit	10:05			
Probengewinnung:		Stichprobe	Medium:	Trinkwasser kalt	
Messprogramm:					
Bemerkung:		Armatur			
Nr.	Parameter	Sonder- zeichen	Messwert/ Untersch.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	1776 Koloniezahl 22 °C (TrinkwV 2001)		0	KbE/ml	
2	1777 Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 2001)		0	KbE/ml	
3	1772 Escherichia coli		0	KbE/100ml	
4	1773 Coliforme Bakterien		0	KbE/100ml	
5	1775 Pseudomonas aeruginosa		0	KbE/100ml	
6	1021 Wassertemperatur (vor Ort)		10,0	°C	